



Wałbrzych, dnia 7.05.2013r.

## PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr 12 poz.68) oraz § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934),

- **st. kpt. mgr inż. Agnieszka Kalińska** (nr legitymacji służbowej 1/2008) – kierownik sekcji ds. kontrolno rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,  
- **mł. kpt. mgr inż. Michał Kozioł** – (nr legitymacji służbowej 22/2010) – mł. specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,

przeprowadzili w dniach 24 i 30 kwietnia oraz 7 maja 2013r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w **obiekcie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B.**

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

- *pani Krystyny Kik – specjalisty ds. BHP i Ppoż. (upoważnienie nr 40/2013 z dnia 16.04.2013r. do reprezentowania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu)*
- *pani Marzeny Radochońskiej – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu*

O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zawiadomiono kontrolowanego doręczonym upoważnieniem nr 48/2013 z dnia 09.03.2013 r.

**Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i innych kontrolowanych składników majątkowych:**

- Budynek Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu.

**Zakres czynności:**

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (w tym realizacja nakazów decyzji 616/2005 z dnia 14.11.2005r., 617/2005 z dnia 14.11.2005r., 618/2005 z dnia 14.11.2005r. oraz 619/2005 z dnia 14.11.2005r.

*W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje :*

### **I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**

Właścicielem obiektu odpowiedzialnym za warunki ochrony przeciwpożarowej jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych.

### **II. Realizacja nakazów decyzji 616/2005 i 617/2005 z dnia 14.11.2005r.:**

**pkt. 1 treść nakazu:** Przeprowadzić okresową kontrolę obejmującą sprawdzenie technicznej sprawności instalacji elektrycznej

**Nakaz został wykonany.** Przedstawiono do wglądu protokoły badania instalacji elektrycznej potwierdzające m.in. skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, stan izolacji przewodów. Badania przeprowadzone były w grudniu 2010r. przez p. Andrzeja Tokarczyka

1000  
1000  
1000



**pkt. 2 treść nakazu:** Przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji

**Nakaz został wykonany.** Ostatnie sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji odbyło się 26.10.2012r. bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej.

**pkt. 3 treść nakazu:** Przeprowadzić szkolenie pracowników zaznajamiające z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz postanowieniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

**Nakaz został wykonany.** Wybrani pracownicy urzędu (22 osoby) zostali przeszkoleni z zakresu ochrony ppoż. przez p. Sławomira Chruściewicza, pozostali pracownicy zaznajamiani są z obowiązującymi przepisami ppoż. w ramach szkoleń okresowych BHP.

#### Realizacja nakazów decyzji 618/2005 i 619/2005 z dnia 14.11.2005r.:

**pkt. 1 treść nakazu:** Wyposażyć klatki schodowe w budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

Przedstawiono opinię p. Krzysztofa Nowakowskiego posiadającego stosowne kwalifikacje dot. określenia wysokości budynku, według powyższej opinii maksymalna wysokość przedmiotowego budynku do kalenicy wynosi **11,90m**, co pozwala zakwalifikować go do **grupy budynków niskich** (opinia jako załącznik do protokołu). W związku z powyższym obowiązek wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu nie jest wymagany.

### III. DANE POŻAROWO-TECHNICZNE

1. Obiekt urzędu znajduje się przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu. Od ostatniej kontroli z dnia 19.09.2005r. w obiekcie nie zaszły żadne istotne zmiany w zakresie budowlanym.

Obiekt składa się z 4 segmentów:


- segment 1 – czterokondygnacyjny,
- segment 2 – dwukondygnacyjny,
- segment 3 – parterowy (łącznie),
- segment 4 – parterowy, częściowo podpiwniczony,

#### 2. Ocena istniejących warunków pożarowo-budowlanych: (wg IBP)

- |   |   |
|---|---|
| - powierzchnia użytkowa:                    | 2936,16 m <sup>2</sup> ,                    |
| - kubatura:                                 | 9240 m <sup>3</sup> ,                       |
| - wysokość obiektu                          | 11,90m - niski (wg opinii inż. budowlanego) |
| - kategoria zagrożenia ludzi                | ZL III                                      |
| - ilość osób będących stałymi użytkownikami | 128 (PUP – 78, DWUP – 50).                  |

#### 3. Konstrukcja obiektu: (wg IBP)

- fundamenty: betonowe,
- ściany: murowane z pustaków,
- stropy: żelbetowe,
- dach: żelbetowy, pokryty papą,
- schody: żelbetowe.

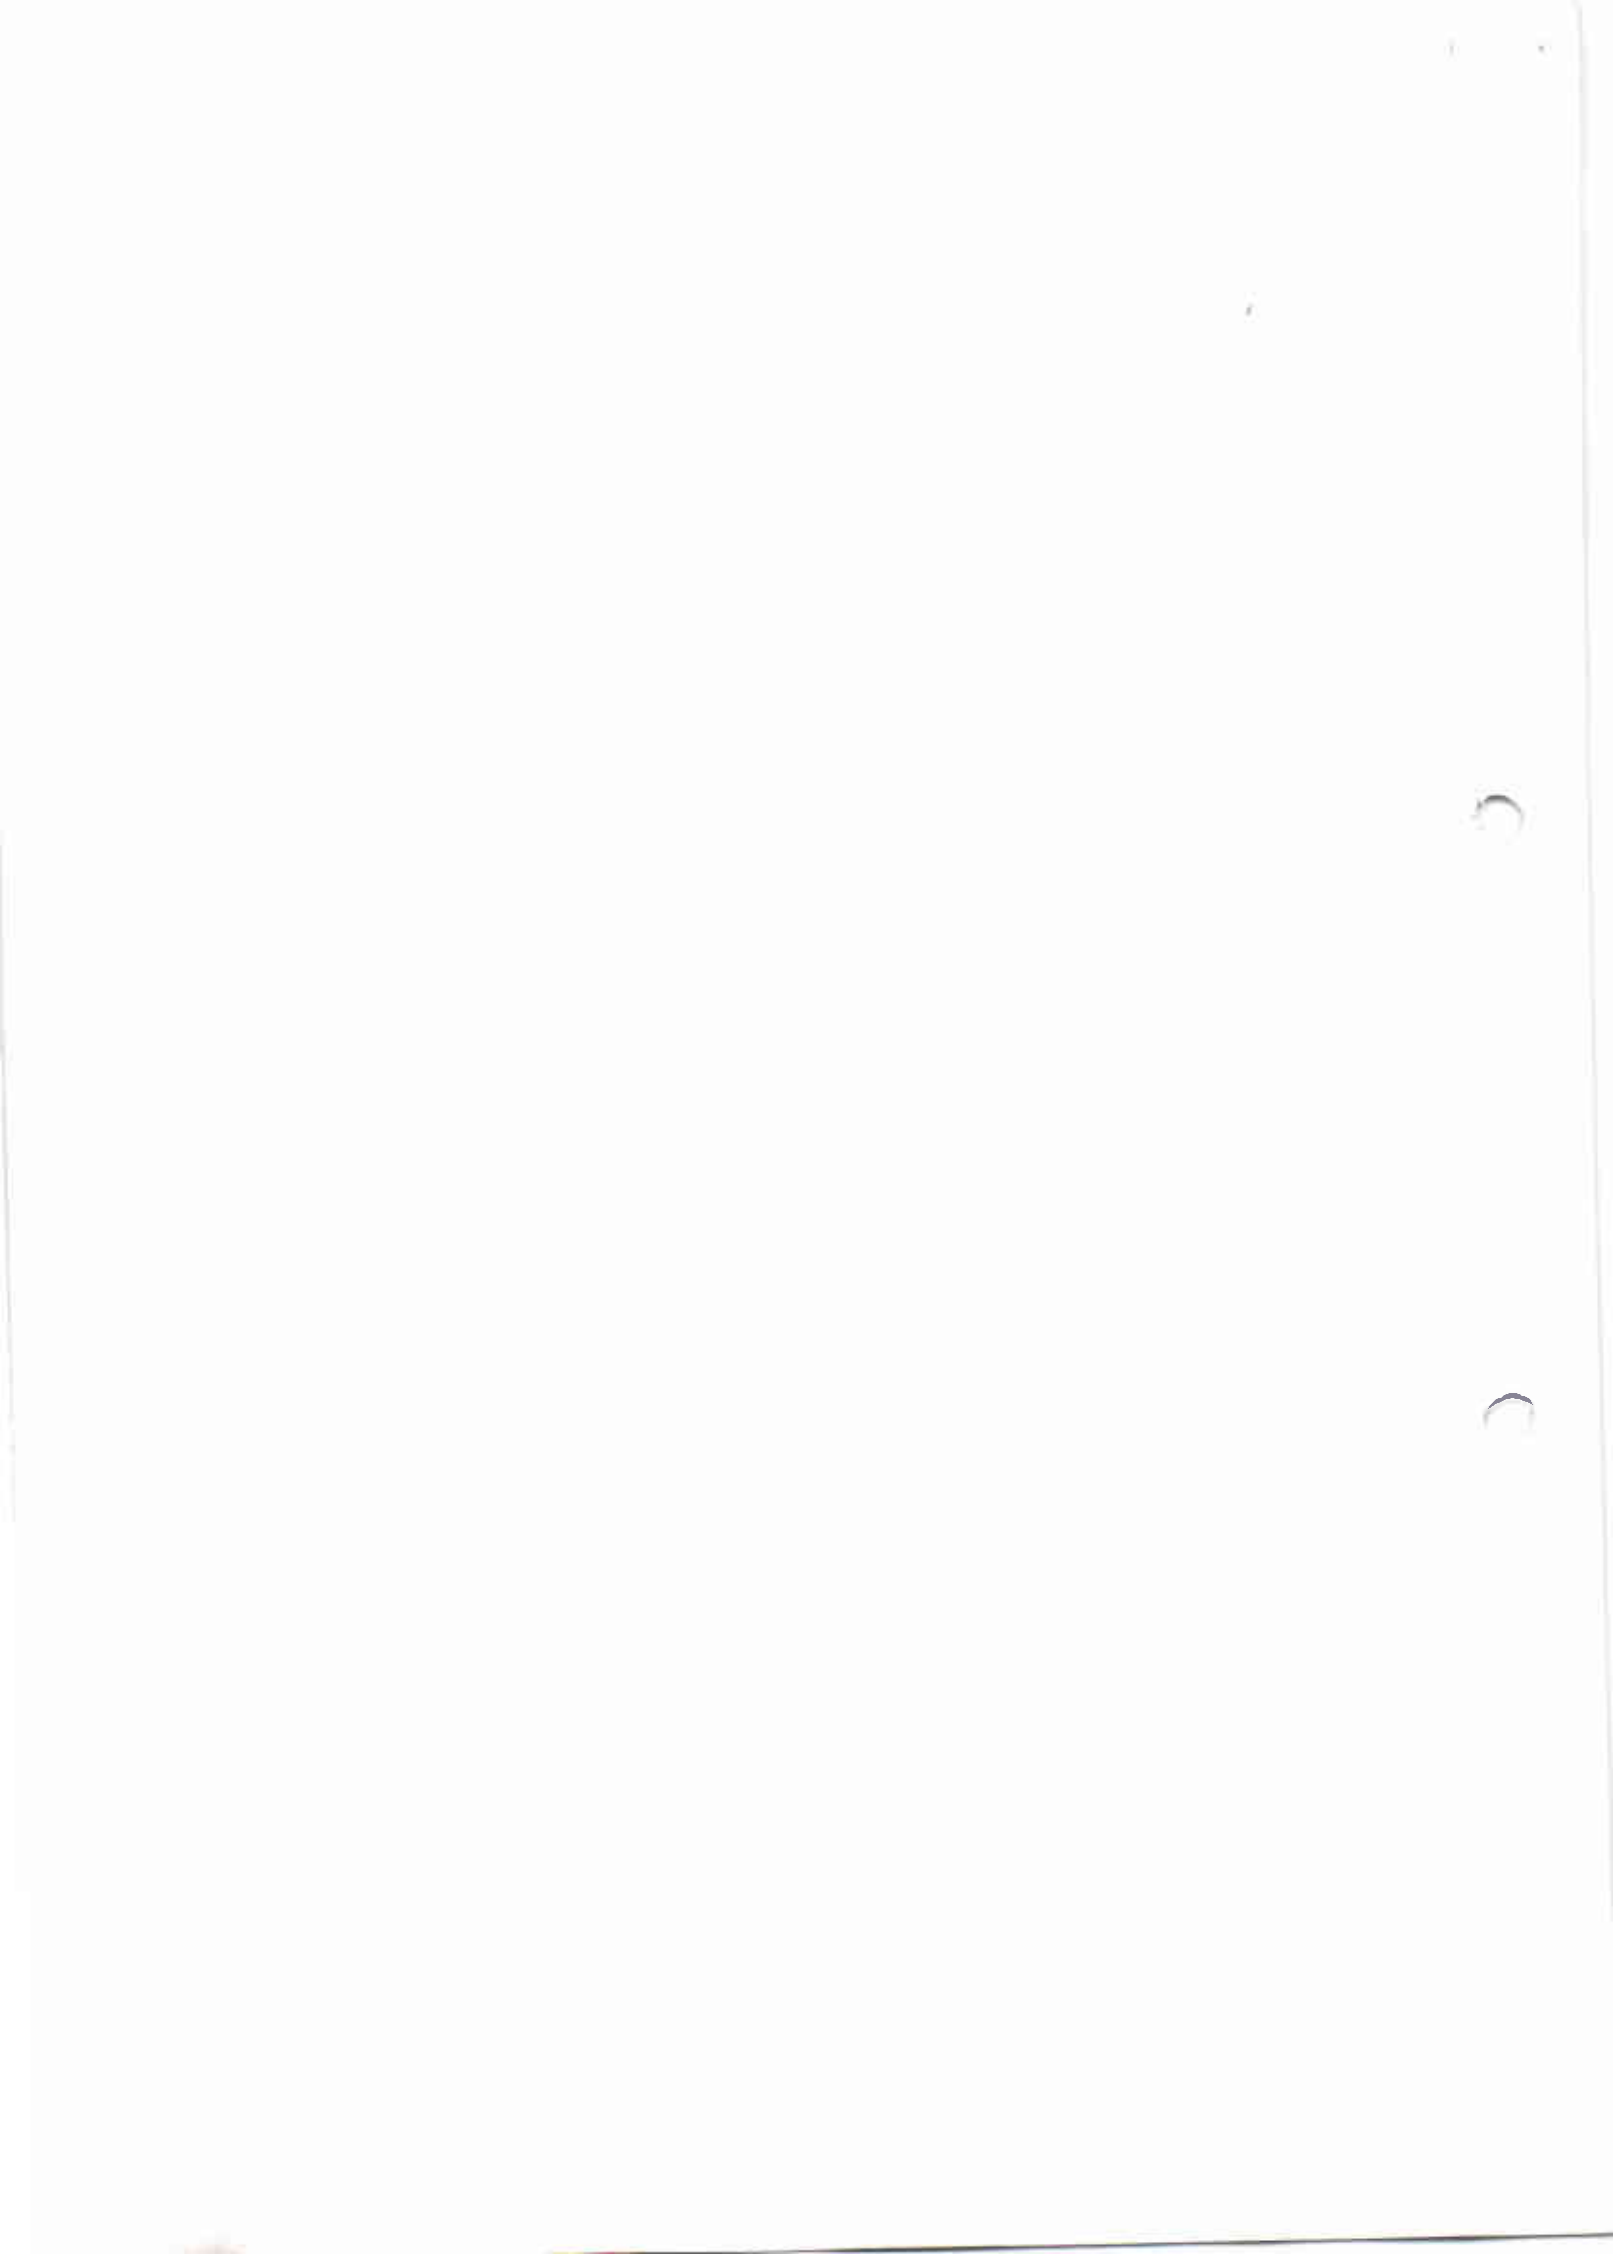

#### 4. Zagospodarowanie:

- piwnica – węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe,
- parter: pomieszczenia biurowe,
- I piętro: pomieszczenia biurowe,
- II piętro: pomieszczenia biurowe,
- III piętro: pomieszczenia biurowe,

#### 5. Warunki ewakuacji:

W segmencie 1 urzędu znajdują się dwie wewnętrzne klatki schodowe prowadzące do wyjść ewakuacyjnych z obiektu. Klatki schodowe łączą się na wszystkich poziomach. Segment 2 oddzielony jest od głównej części budynku ścianą żelbetową na całej wysokości. W części 2 znajduje się jedna klatka schodowa prowadząca bezpośrednio do wyjścia na zewnątrz, nie ma połączenia z segmentem 1 wewnątrz budynku. Segment 4 jest połączony z budynkiem głównym za pomocą parterowego łącznika (segment 3). Ewakuacja z biurowej (open space) prowadzona jest poprzez segment 1 do głównego wyjścia na zewnątrz, pozostałe pomieszczenia w segmencie 4 posiadają odrębne, wyjścia na zewnątrz. Długości przejść oraz dojść ewakuacyjnych nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

#### 6. Stan instalacji i urządzeń technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe:

- instalacja elektryczna :  
Przedstawiono do wglądu protokoły badania instalacji elektrycznej potwierdzające m.in. skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, stan izolacji przewodów. Badania przeprowadzone były w grudniu 2010r. przez p. Andrzeja Tokarczyka
- instalacja odgromowa:  
Przedstawiono protokół z przeglądu technicznego instalacji odgromowej z grudnia 2010r. wykonany przez p. Andrzeja Tokarczyka,
- instalacja gazowa:  
Obiekt nie jest wyposażony w instalację gazową.


#### 7. Urządzenia przeciwpożarowe:

- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:  
Budynek wyposażony jest w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Nie przedstawiono protokołów z przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia w/w oświetlenia.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu:  
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu znajdują się przy wejściach głównych do poszczególnych segmentów.

### IV. OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH

#### 1. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne:

- wewnętrzna instalacja hydrantowa:  
Budynek jest wyposażony jest wewnętrzną instalację hydrantową 25mm (9 szt.). Przedstawiono protokół z przeglądu technicznego oraz pomiarów wydajności i ciśnienia wykonany w dniu 21.12.2012r. przez p. Andrzeja Czaję.

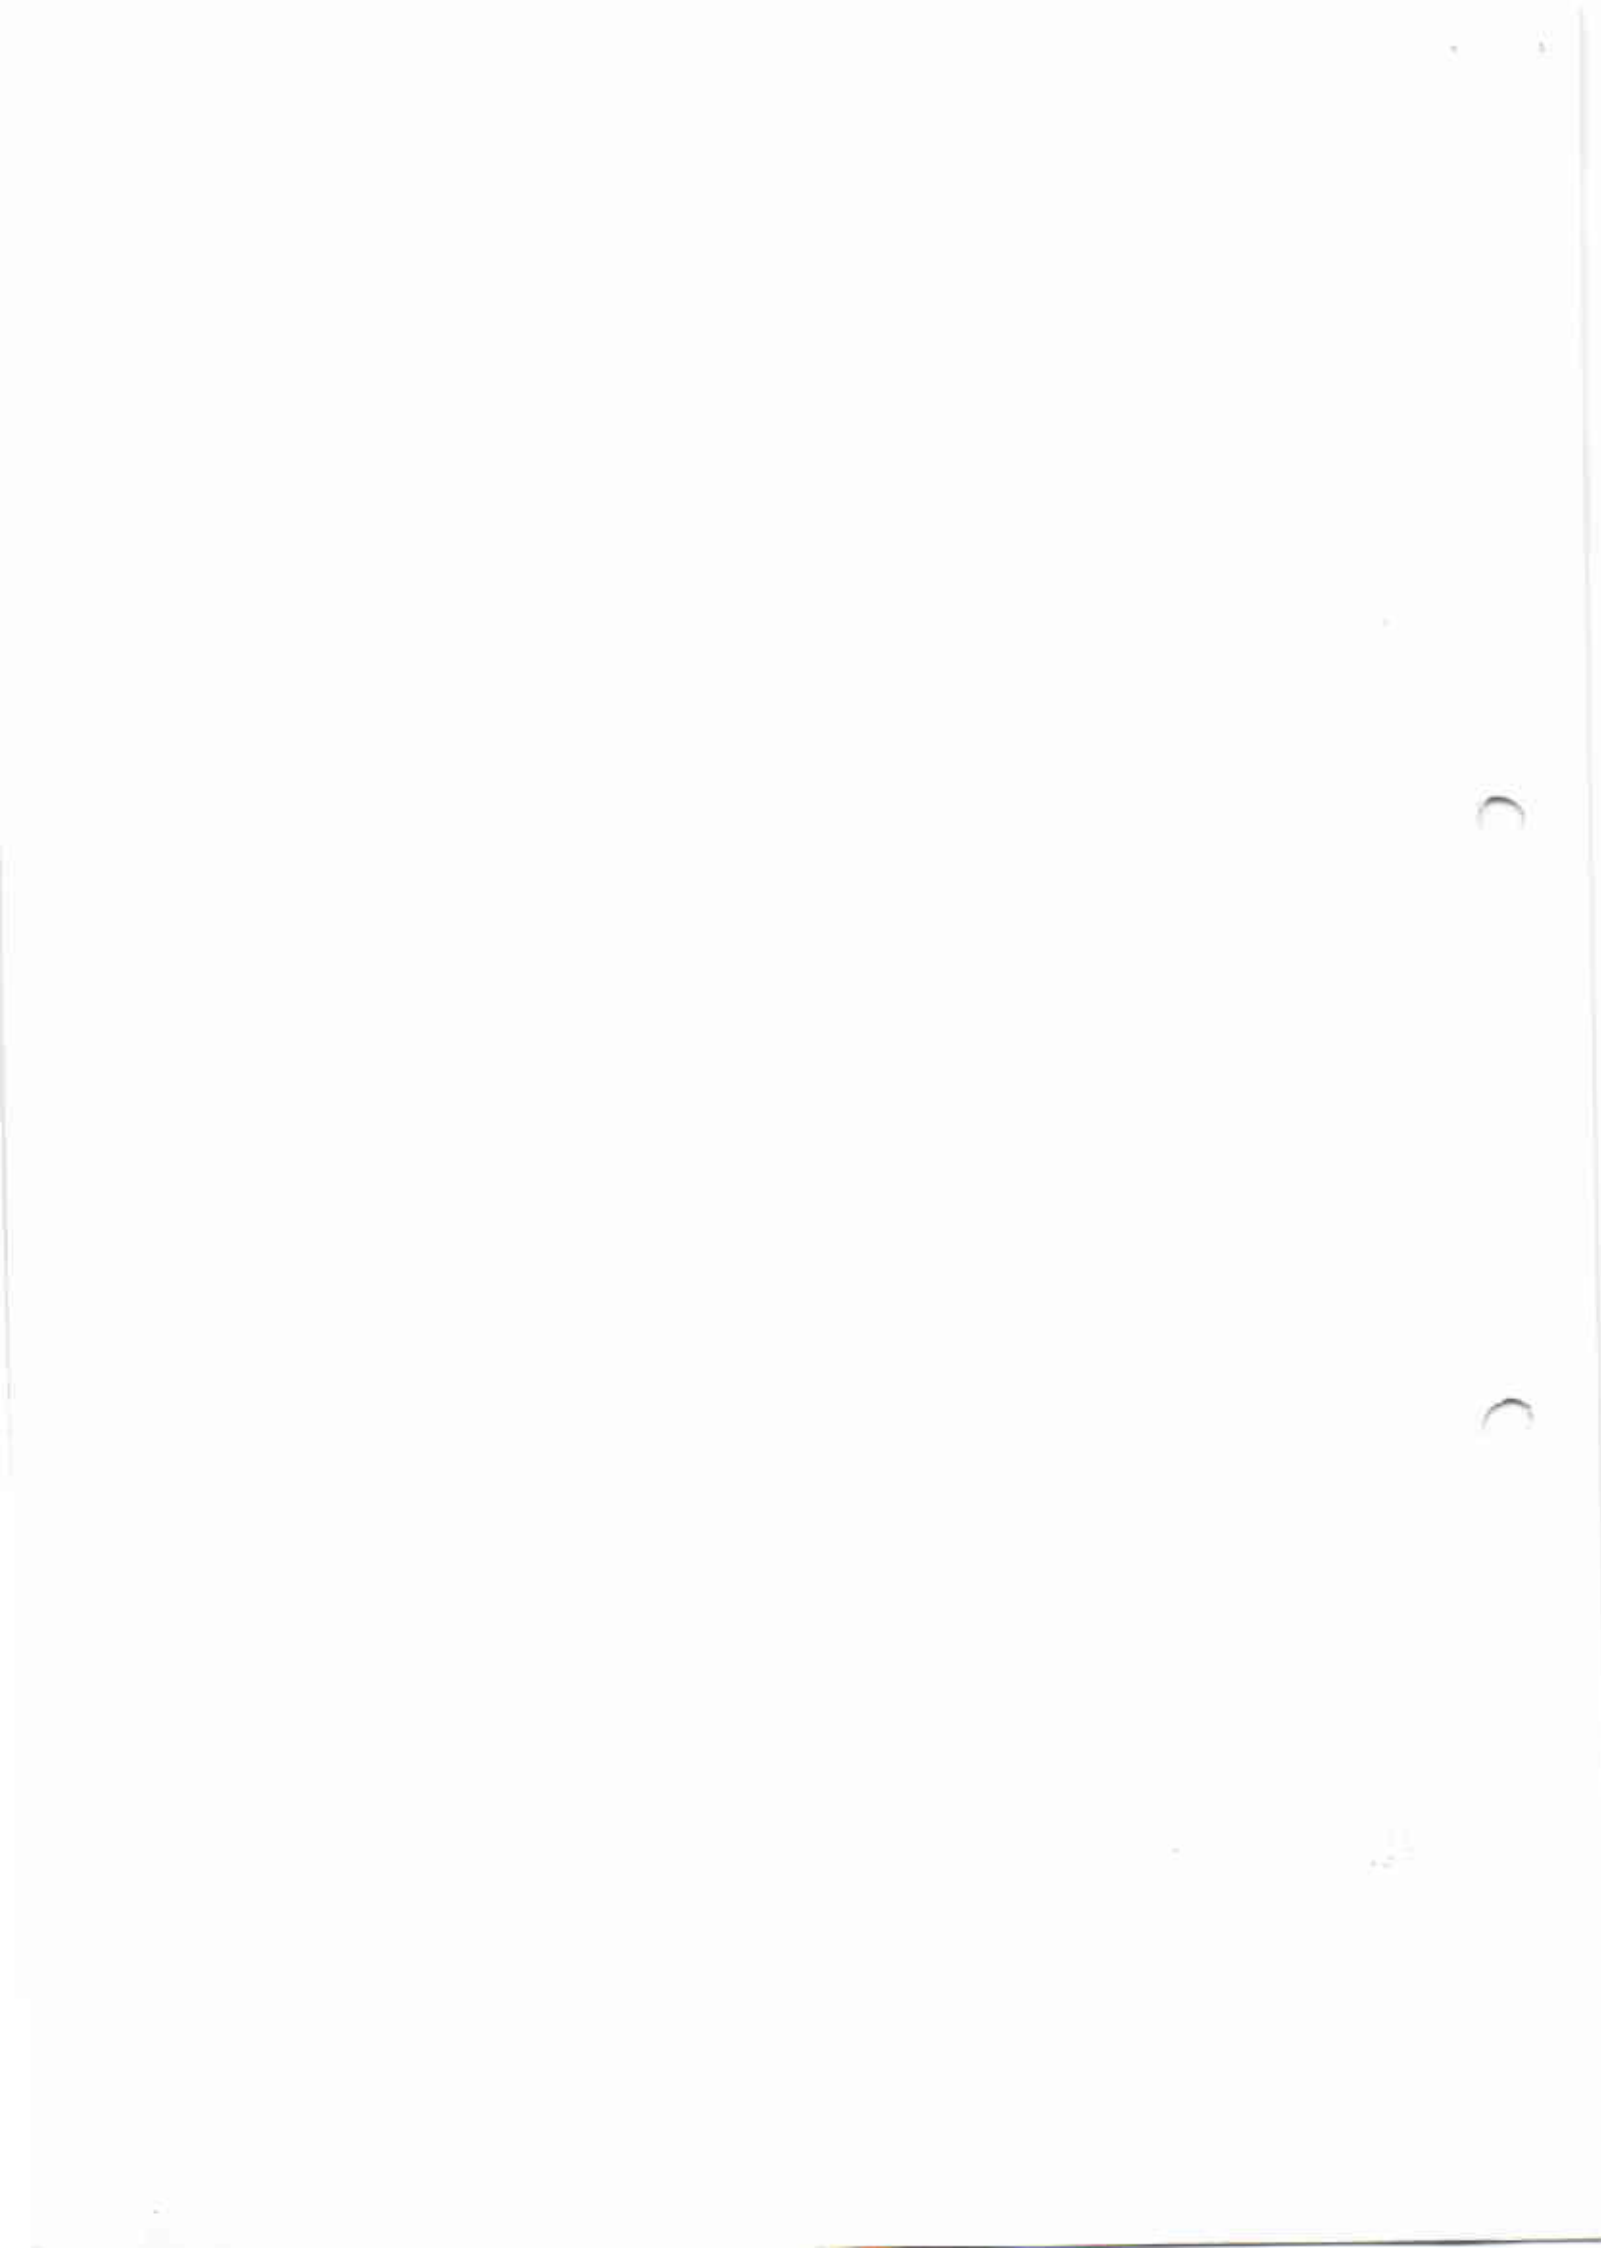

- zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych :  
Realizowane jest przez gminną sieć hydrantową. Najbliższy hydrant znajduje się przy ul. Ogrodowej 5 w odległości ok. 75m od obiektu.
2. Podręczny sprzęt gaśniczy:  
Budynek urzędu wyposażono w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic przenośnych (GP 2 ABC – 15 szt., GP 4 ABC – 3 szt., GP 6 ABC – 7 szt., GP 12 ABC – 1 szt., GS 5 BC – 1 szt.) spełniających wymagania Polskich Norm. Na podstawie oględzin zewnętrznych nie stwierdzono niesprawności jednostek, a wg trwałych oznaczeń na poszczególnych gaśnicach ustalono, że poddawane są one systematycznie przeglądom technicznym i konserwacji. Ostatni przegląd przeprowadzono w dniu 21.12.2012r. przez p. Andrzeja Czaję,
3. Oznakowanie bezpieczeństwa:
- ewakuacyjne :  
Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowano znakami zgodnymi z Polską Normą, w sposób dostarczający informacji o warunkach ewakuacji z budynku.
  - ochrony przeciwpożarowej :  
Lokalizację podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oznakowano zgodnie z Polską Normą.
4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:  
Przedstawiono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną w kwietniu 2005r. przez POŻ-GAZ ul. Wylotowa 3a, Wałbrzych. Dokument nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów.
5. Dojazdy pożarowe:  
Do budynku urzędu możliwy jest dojazd utwardzonymi drogami gminnymi.

**Na tym protokół zakończono.**

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~Z zastrzeżeniami.~~

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**POWIATOWY URZĄD PRACY**  
w Wałbrzychu  
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5 b  
centrala telefon 74/84-07-300  
fax 74/84-07-376  
(92)

**DOLNOŚLĄSKI**  
**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY**  
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5B

Z up. Dyrektora DWUP

Mirosława Kuczyńska-Wrzeszcz  
p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU  
ds. Kadry Zatrudnienia i Wynagrodzeń

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Wałbrzychu

Marzena (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**KIEROWNIK SEKCJI MŁODSZY SPECJALISTA**  
ds. kontrolno-rozpoznawczych ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. kpt. mgr inż. Agnieszka Kalińsk ml. kpt. inż. Michał Koziol

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)





12. 04. 2013

*B. Boraska*

**UPOWAŻNIENIE 48/2013**

DBP  
Walbrzych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
Walbrzych, dnia 09.03.2013 rok  
Wpł. Myśl 10. 04. 2013  
4465

do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust.1, ust. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12 z 2009 r., poz. 68), - niniejszym zawiadamia się, że  
st. kpt. mgr inż. Agnieszka Kalińska - nr legitymacji służbowej 1/2008 - przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,  
mł. kpt. mgr inż. Michał Koziol - nr legitymacji służbowej 22/2010 – przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu,

przeprowadzą czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie :

1. kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym sprawdzenie realizacji nakazów wydanych decyzji,
2. oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
3. rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
4. rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

na terenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowego Urząd Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B.

Data rozpoczęcia kontroli – 22.04.2013 rok,

Data przewidywanego terminu zakończenia kontroli – 24.04.2013 rok,

- - prawidłowe podkreślić

Proszę o kontakt telefoniczny:  
(074) 88-77-206 / 260

**KOMENDANT MIEJSKI**  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wałbrzychu  
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kulak

pieczęć wystawiającego

**Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego**, na podstawie art. 23 ust.10 - 12 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami):  
ust.10 Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

1. udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
2. umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
3. zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
4. umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
5. zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
6. udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.

ust.11 Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:

1. komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna,
2. obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.

ust.12 Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.

**Otrzymują:**

1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu  
ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych,
2. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu  
ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych,
3. MZ a/a.

